


KERAVENT  
 automaatio  
 Tuomas Ovaska 046-850 3173  
 etunimi.sukunimi@keragroup.fi

Ryhmäkaapelin poikkipinta-alan mitoitus

$$\text{poikki pinta-ala mm}^2 = \frac{\text{kaapelin kuormitus (A)} \times \text{kaapelin pituus (m)}}{80}$$

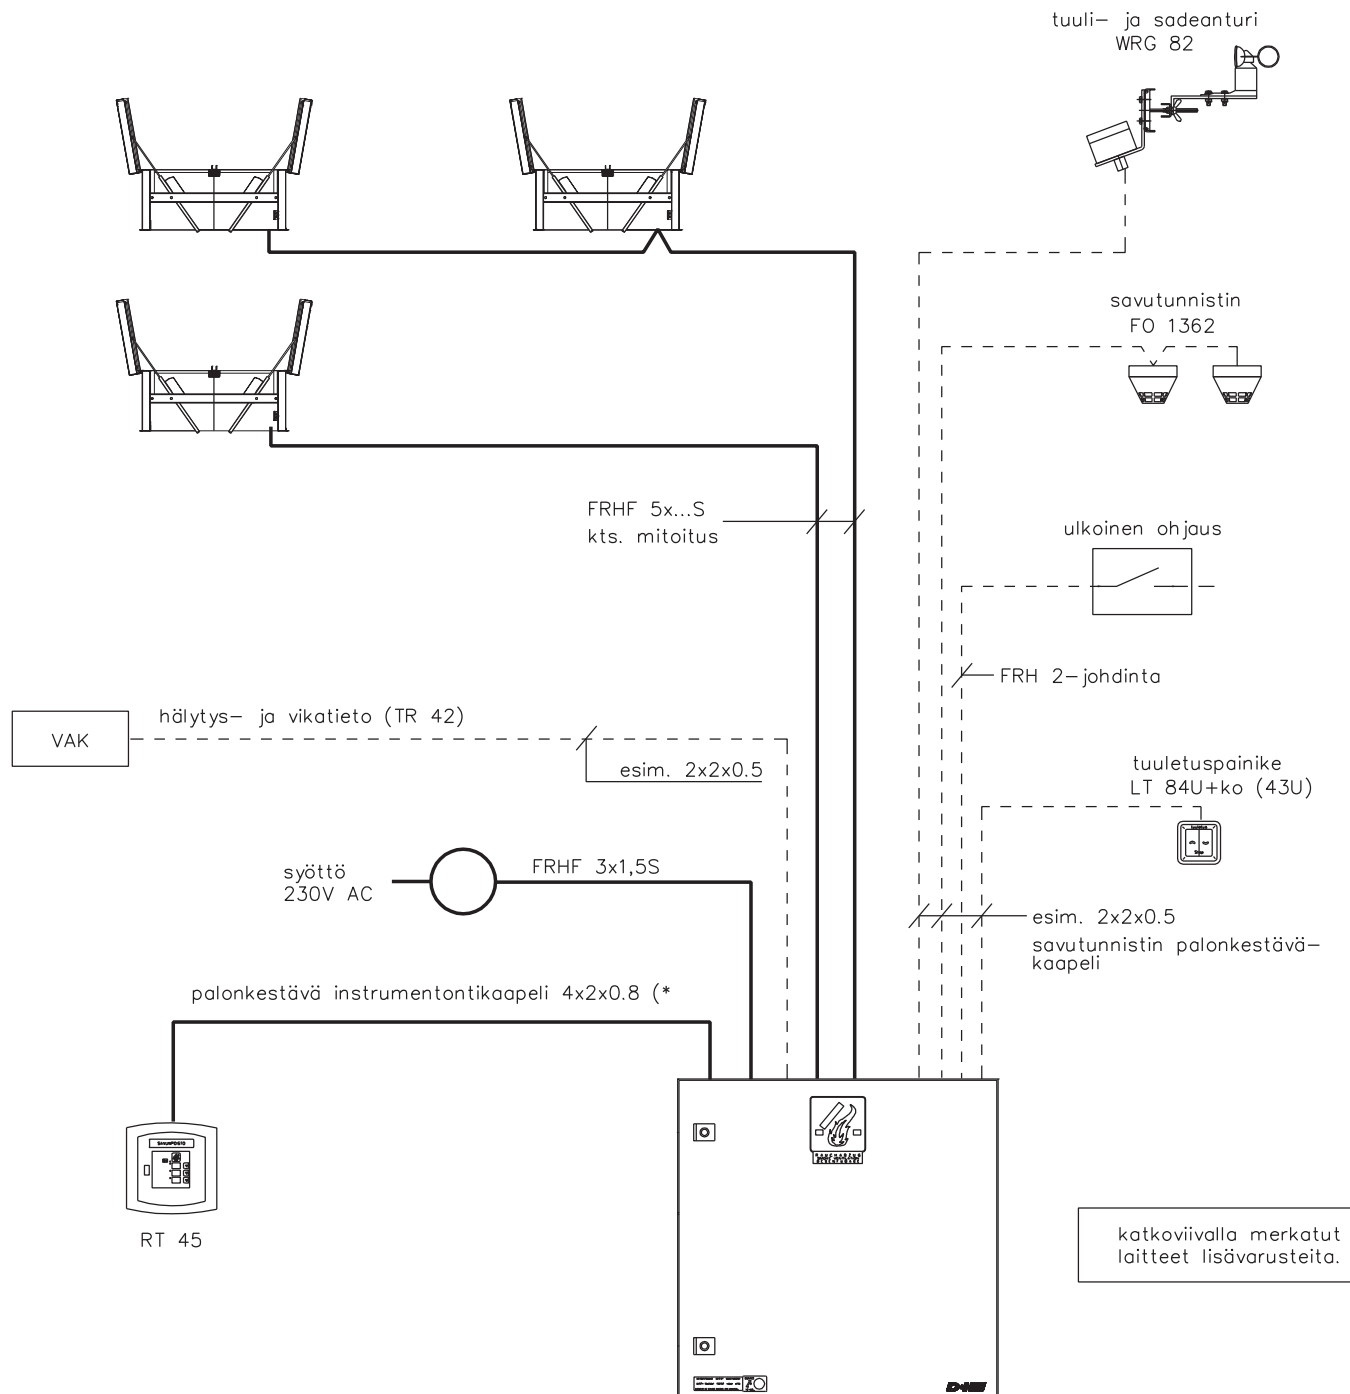

katkoviivalla merkatut  
 laitteet lisävarusteita.

\*)  
 RT 45 -> 6 johdinta  
 RT 45-2 -> 9 johdinta  
 RT 45-3 -> 12 johdinta

- Keskukset:  
 RZN 4402-K (310x310x100mm)  
 RZN 4404-K (310x310x100mm)  
 RZN 4404-M (310x310x100mm)  
 RZN 4408-M (310x310x100mm)  
 RZN 4416-M (500x500x210mm)  
 RZN 43xx-E (alkaen 600x600x210mm)  
 CPS-BI-5-0101 (310x310x104mm)

D muutos  
 E muutos  
 F muutos

A muutos  
 B muutos  
 C muutos



KAPELOINTIOHJE  
 RZN 44xx-K / -M  
 RZN 43xx-E

Suunn. /02.02.2015	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt.	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
Tark.	RZN MOTOR		