


KERAVENT  
automaatio  
Tuomas Ovaska 046-850 3173  
etunimi.sukunimi@keragroup.fi

Ryhmäkaapelin poikkipinta-alan mitoitus

$$\text{poikki pinta-ala mm}^2 = \frac{\text{kaapelin kuormitus (A)} \times \text{kaapelin pituus (m)}}{80}$$

D muutos  
E muutos  
F muutos

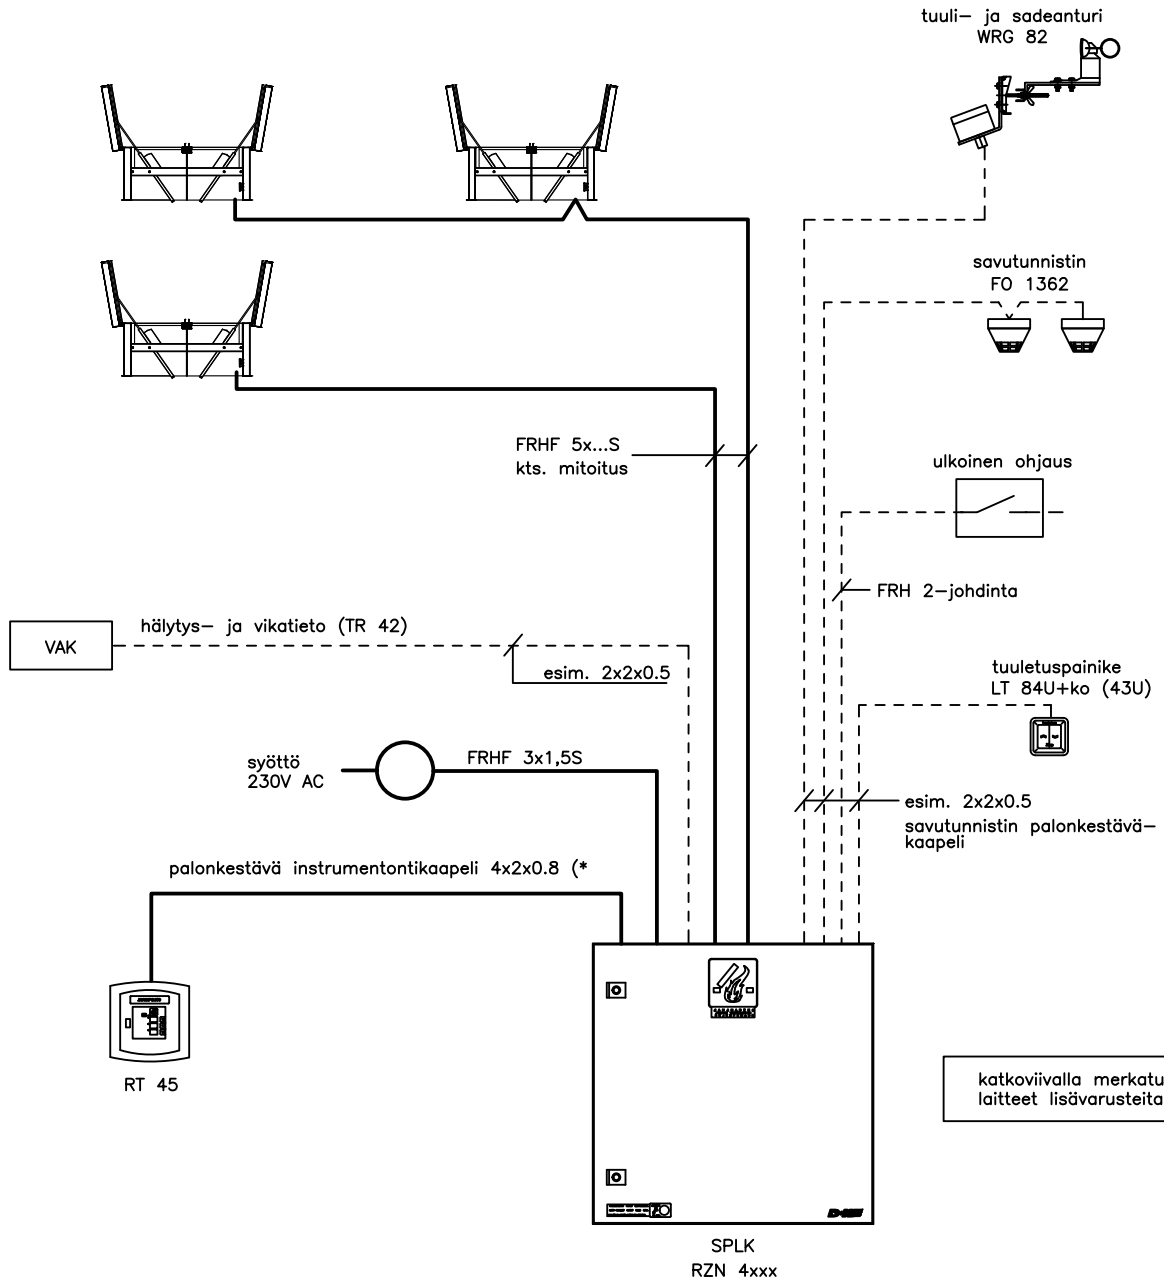

\*)  
RT 45 -> 6 johdinta  
RT 45-2 -> 12 johdinta  
RT 45-3 -> 18 johdinta

Keskukset:

CPS-M1-0X0-XXXX (alkaen 600x600x210mm)

A muutos  
B muutos  
C muutos