


KERAVENT
 automaatio
 Tuomas Ovaska 046-850 3173
 etunimi.sukunimi@keragroup.fi

Ryhmäkaapelin poikki pinta-alan mitoitus

$$\text{poikki pinta-ala mm}^2 = \frac{\text{kaapelin kuormitus (A)} \times \text{kaapelin pituus (m)}}{80}$$

D muutos
 E muutos
 F muutos

A muutos
 B muutos
 C muutos

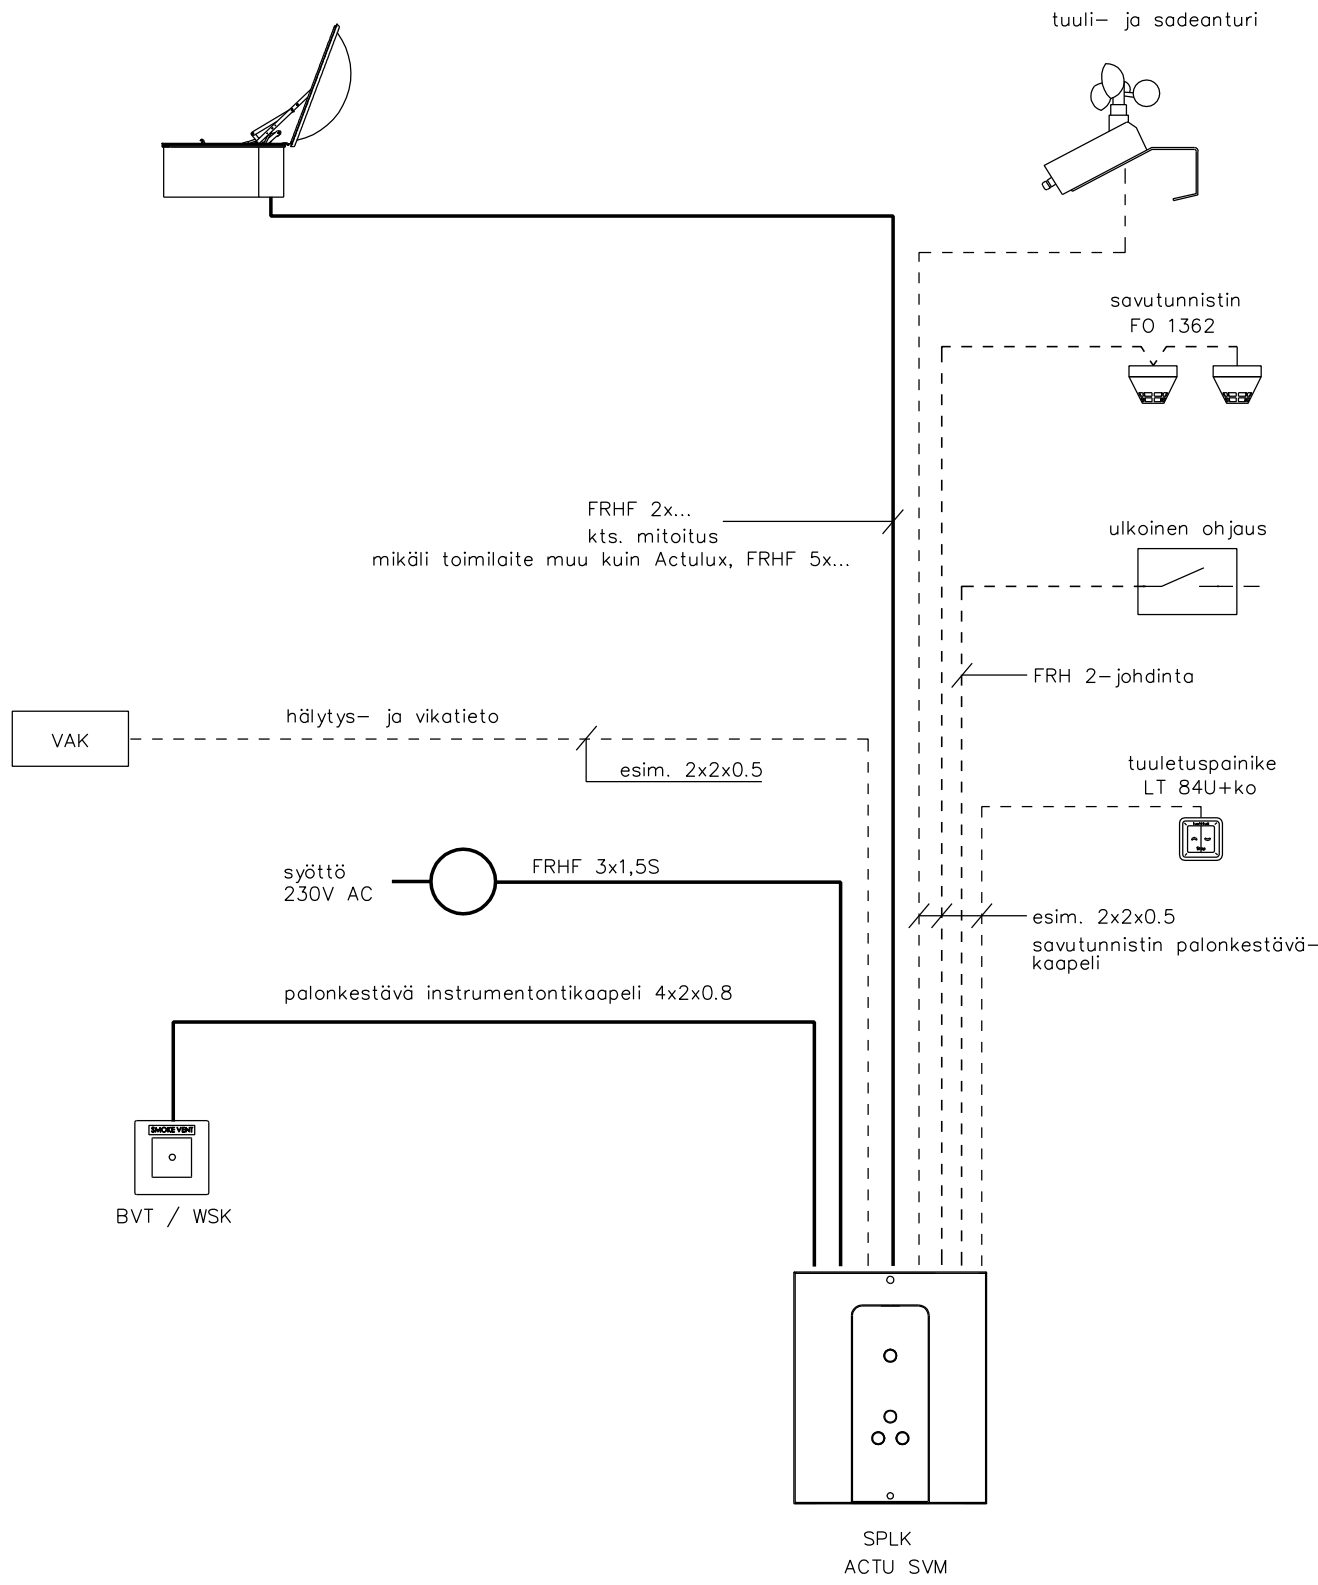

Keskukset:
 SVM 24V-5A
 SVM 24V-8A