


KERAVENT  
 automaatio  
 Tuomas Ovaska 046-850 3173  
 etunimi.sukunimi@keragroup.fi

Ryhmäkaapelin poikki pinta-alan mitoitus

$$\text{poikki pinta-ala mm}^2 = \frac{\text{kaapelin kuormitus (A)} \times \text{kaapelin pituus (m)}}{80}$$

Kaava tuottaa kaapelimitoituksen, joka sallii 15 % jännitehäviön savunpoistotilanteessa.

D muutos  
 E muutos  
 F muutos

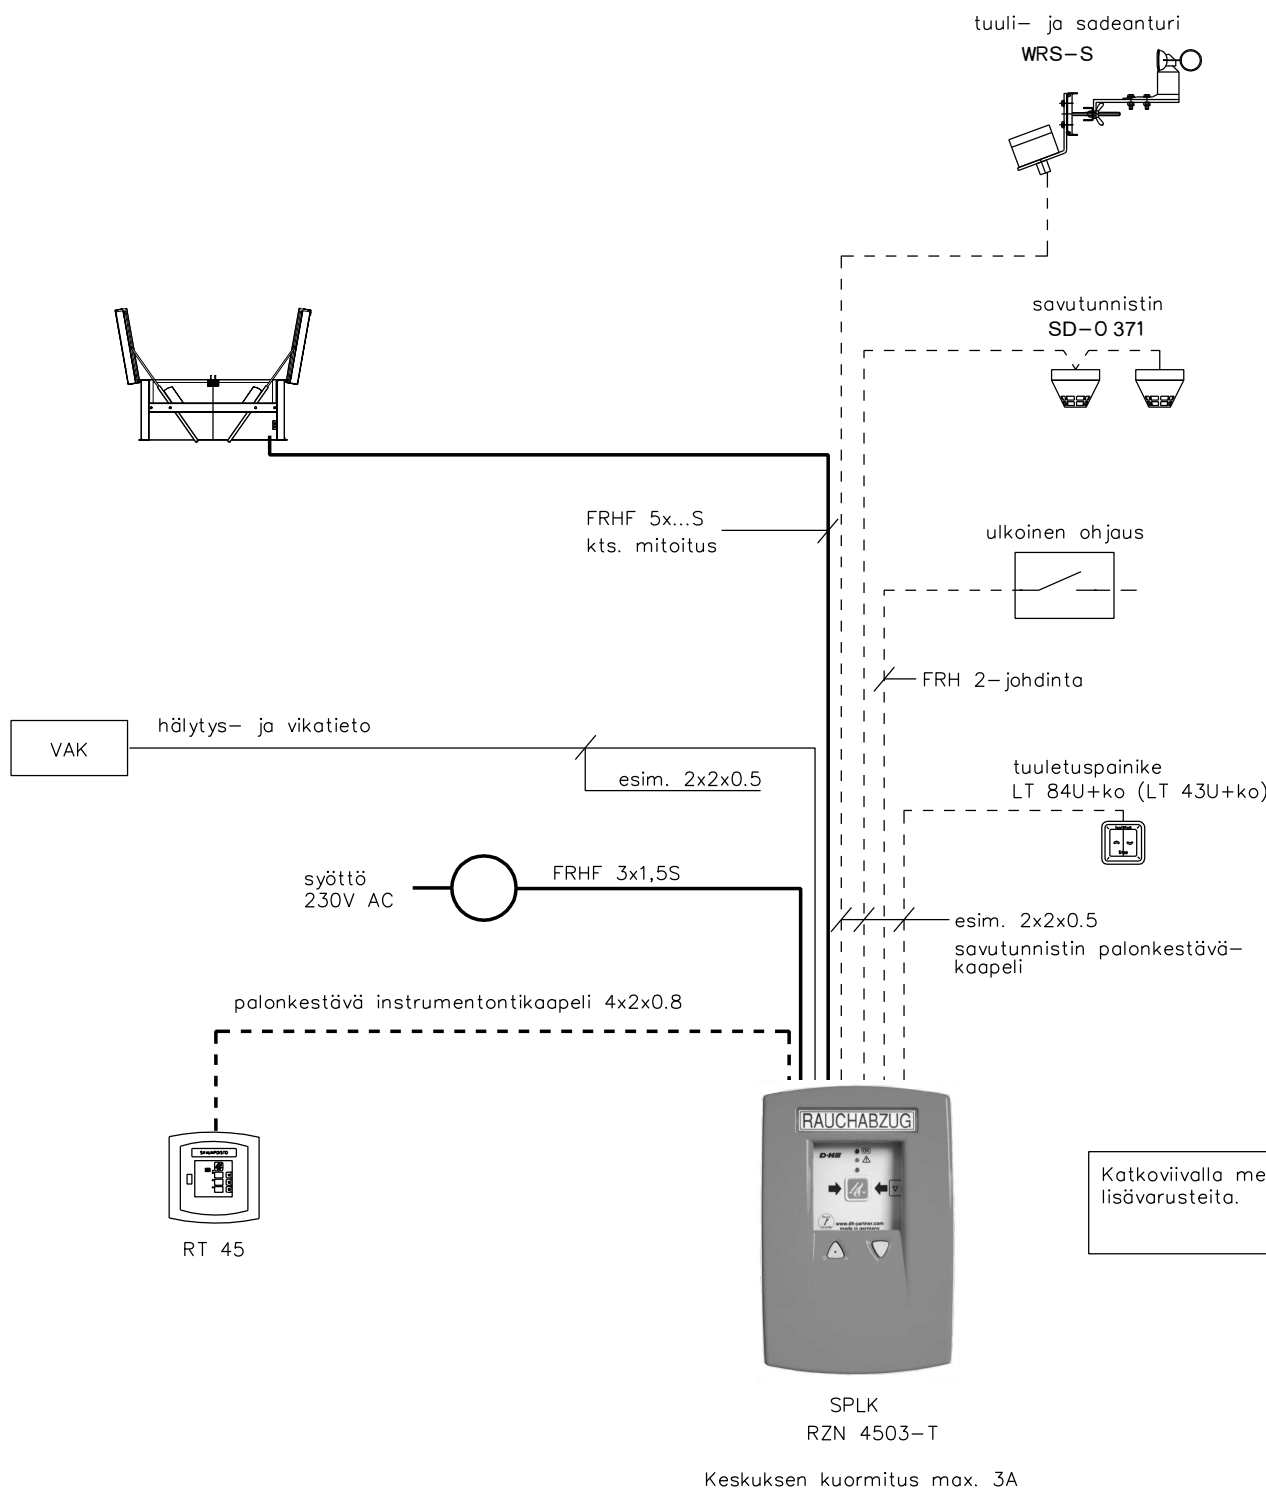

A muutos 23.4.2014  
 B muutos  
 C muutos

RZN 4503-T  
 1 linja, 1 ryhmä