


KERAVENT
automaatio

Ryhmäkaapelin poikkipinta-alan mitoitus

$$\text{poikki pinta-ala mm}^2 = \frac{\text{kaapelin kuormitus (A)} \times \text{kaapelin pituus (m)}}{80}$$

Kaava tuottaa kaapelimitoituksen, joka sallii 15% jännitehäviön savunpoistotilanteessa.

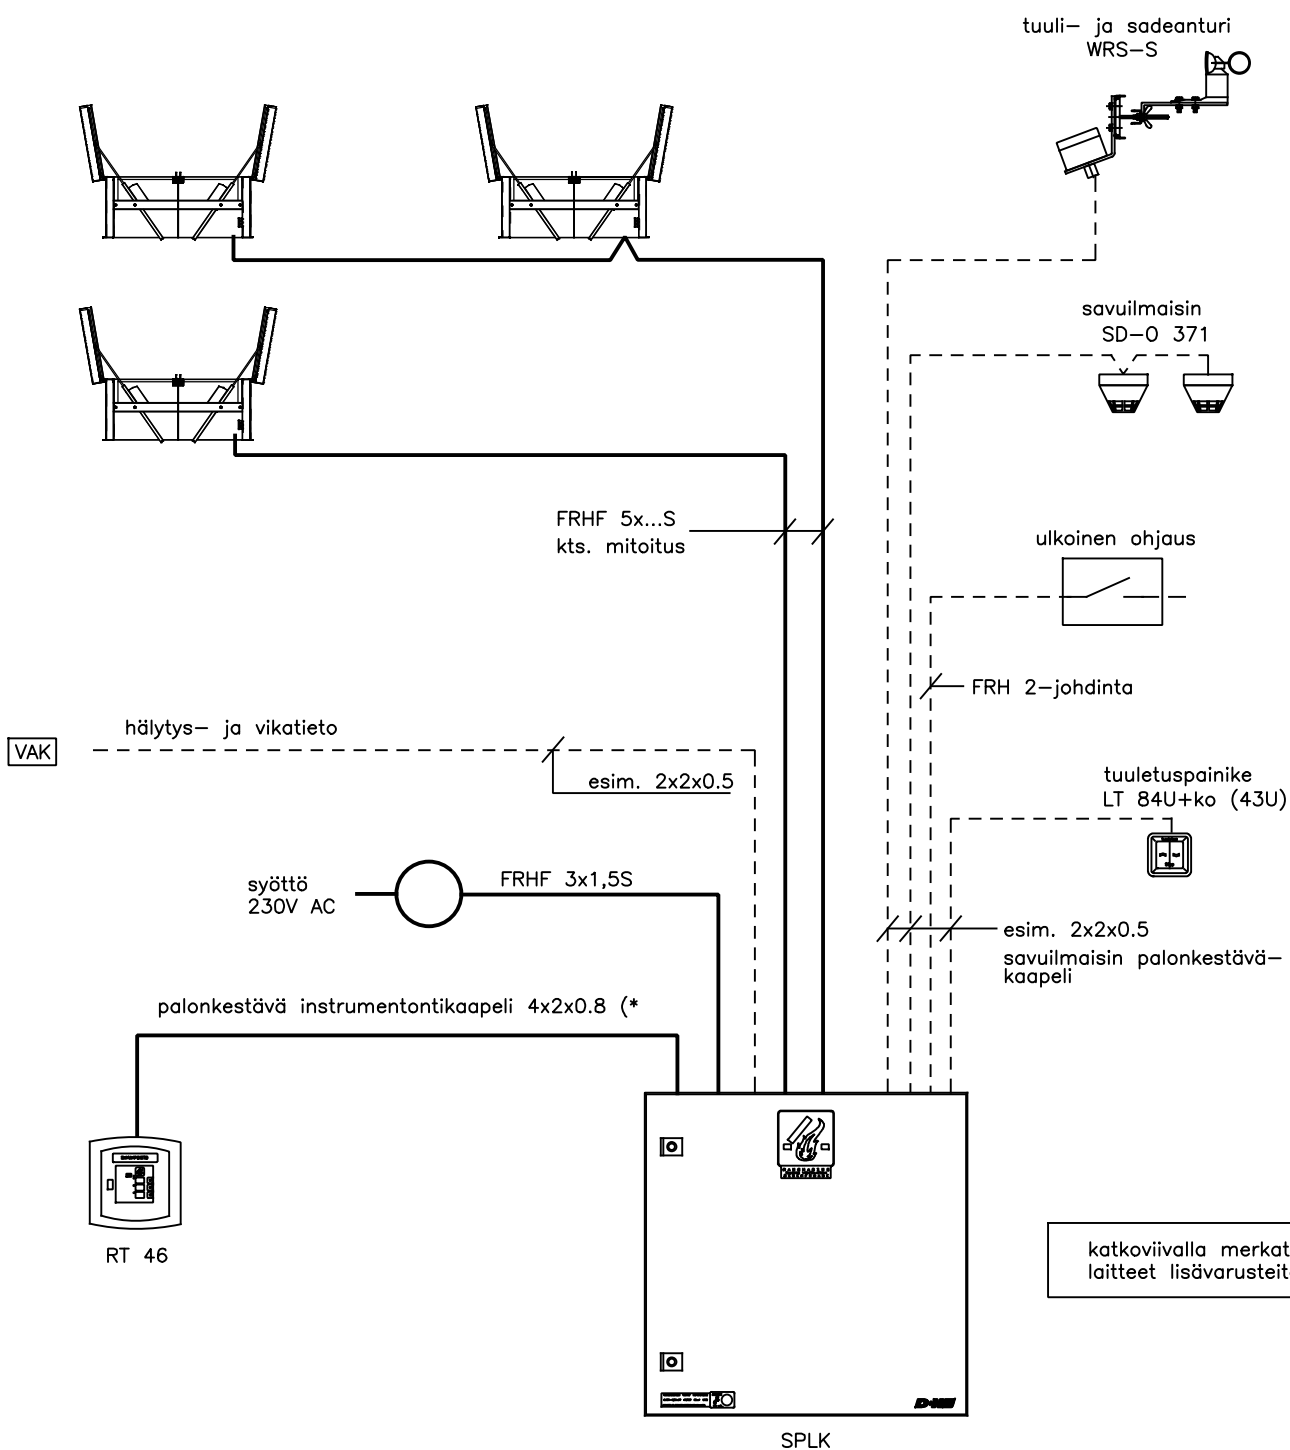

Keskukset:

CPS-M1-0x0-xxxx (alkaen 600x600x210mm)

*)

RT 46 -> 6 johdinta
RT 45-2 -> 12 johdinta
RT 45-3 -> 18 johdinta