KERAVENT
automaatio

Ryhmäkaapelin poikkipinta–alan mitoitus

$$\text{poikki pinta–ala } mm^2 = \frac{\text{kaapelin kuormitus (A) x kaapelin pituus (m)}}{80}$$

Kaava tuottaa kaapelimitoituksen, joka sallii 15% jännitehäviön savunpoistotilanteessa.

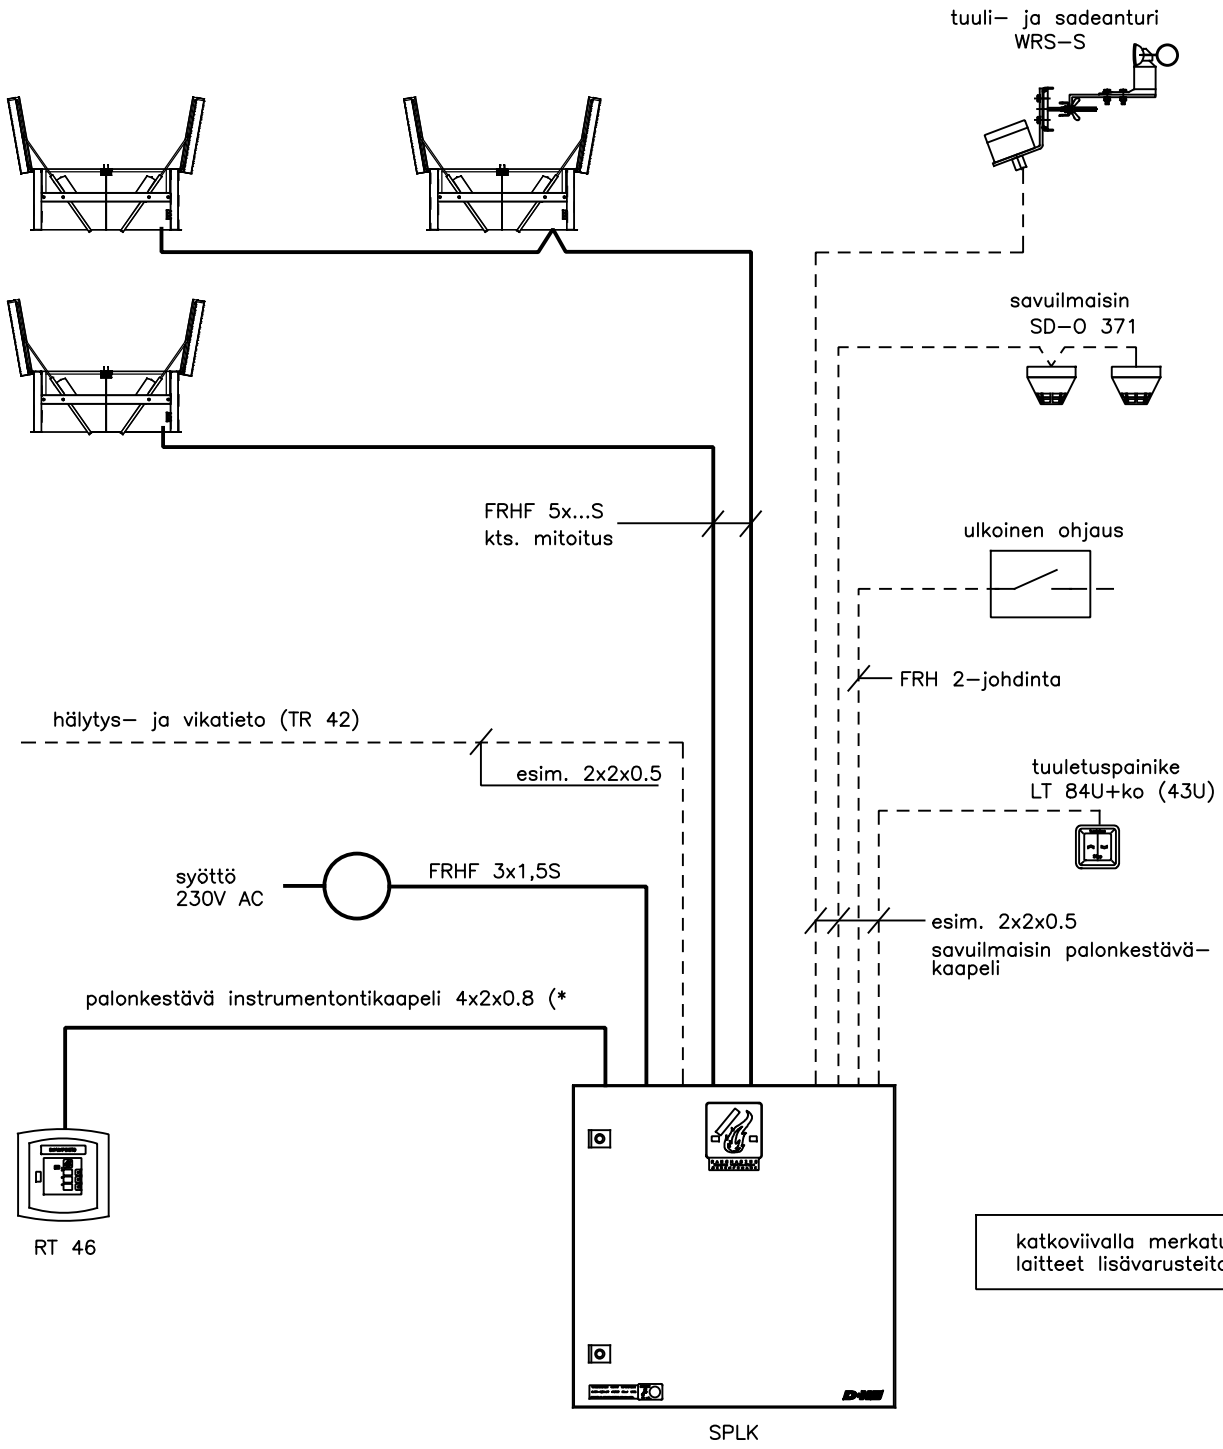


katkoviivalla merkatut laitteet lisävarusteita.

Keskukset:
RZN 4408–K (310x310x100mm)
RZN 4416–M (500x500x210mm)
CPS–B1–5–0101 (310x310x104mm)
CPS–P1– 0101–0202 (300x350x165mm)
CPS–P1–020–0202 (400x500x245mm)
CPS–P1–040–0202 (400x500x245mm)

*)
RT 46 –> 6 johdinta
RT 45–2 –> 9 johdinta

| | | | |
|---|---|---|---|
| KERA GROUP | KAAPELOINTIOHJE<br>RZN 44xx–K / –M<br>CPS–B1/P1 | Suunn. /27.05.2025 | Kokonaisuus | Sähköpositio | Työnumero |
| | | Piirt. | Lehti 1/1 | Piirustusnumero RZN MOTOR | |
| | | Tark. | | | |

D muutos E muutos F muutos
A muutos B muutos C muutos